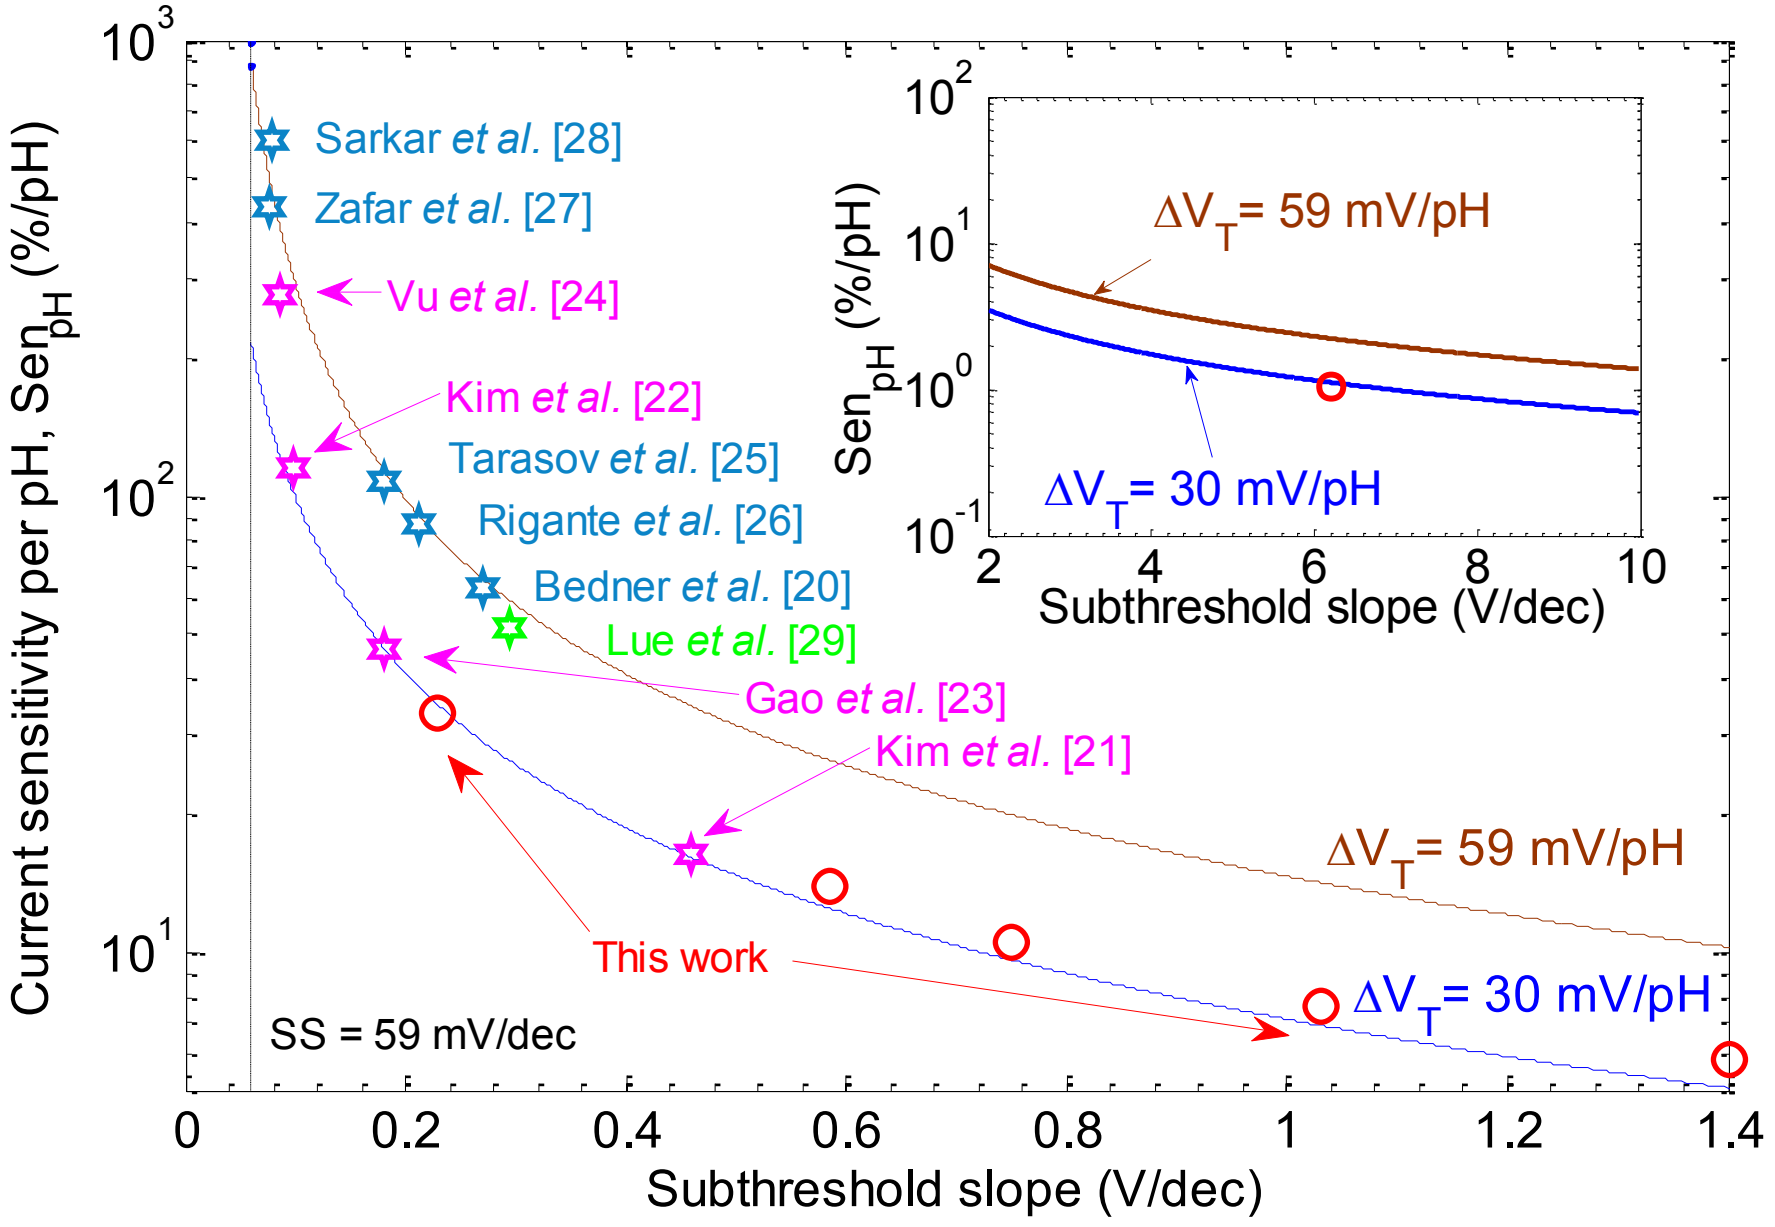
Current sensitivity per pH, Sen$_{pH}$ (%/pH)
Subthreshold slope (V/dec)
Sarkar *et al.* [28]
Zafar *et al.* [27]
Vu *et al.* [24]
Kim *et al.* [22]
Tarasov *et al.* [25]
Rigante *et al.* [26]
Bedner *et al.* [20]
Lue *et al.* [29]
Gao *et al.* [23]
Kim *et al.* [21]
This work
ΔV_T= 59 mV/pH
ΔV_T= 30 mV/pH
SS = 59 mV/dec
Sen$_{pH}$ (%/pH)
Subthreshold slope (V/dec)
ΔV_T= 59 mV/pH
ΔV_T= 30 mV/pH